



Ведущему специалисту-эксперту
отдела надзора за гигиеной детей
и подростков Управления
Роспотребнадзора
по Алтайскому краю
М.Н.Ивановой
и.о.заведующего МБДОУ
«Детский сад №190»
Н.Г.Разгон

Уважаемая Марина Николаевна!


Во исполнение предписания от 13 марта 2018 года №05/75 «Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» сообщаем следующее.

1. Влажность в игровых групп №№4,9,10 – соответствует норме. (Приложение Протокол измерений параметров микроклимата №67633 от 27.07.2018, заключение к протоколу)


2. Окно в группе №3 заменено на пластиковый стеклопакет.



3. Стены в складском помещении пищеблока зашпаклеваны и окрашены, трещины устранены.

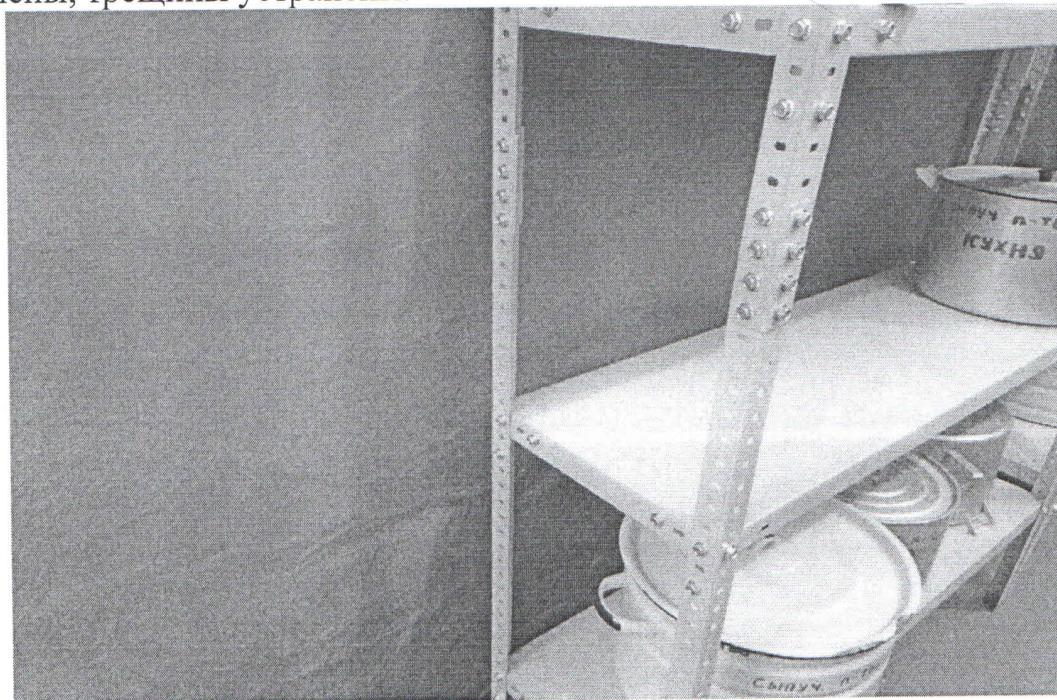

4. Стена в группе №5 отремонтирована.

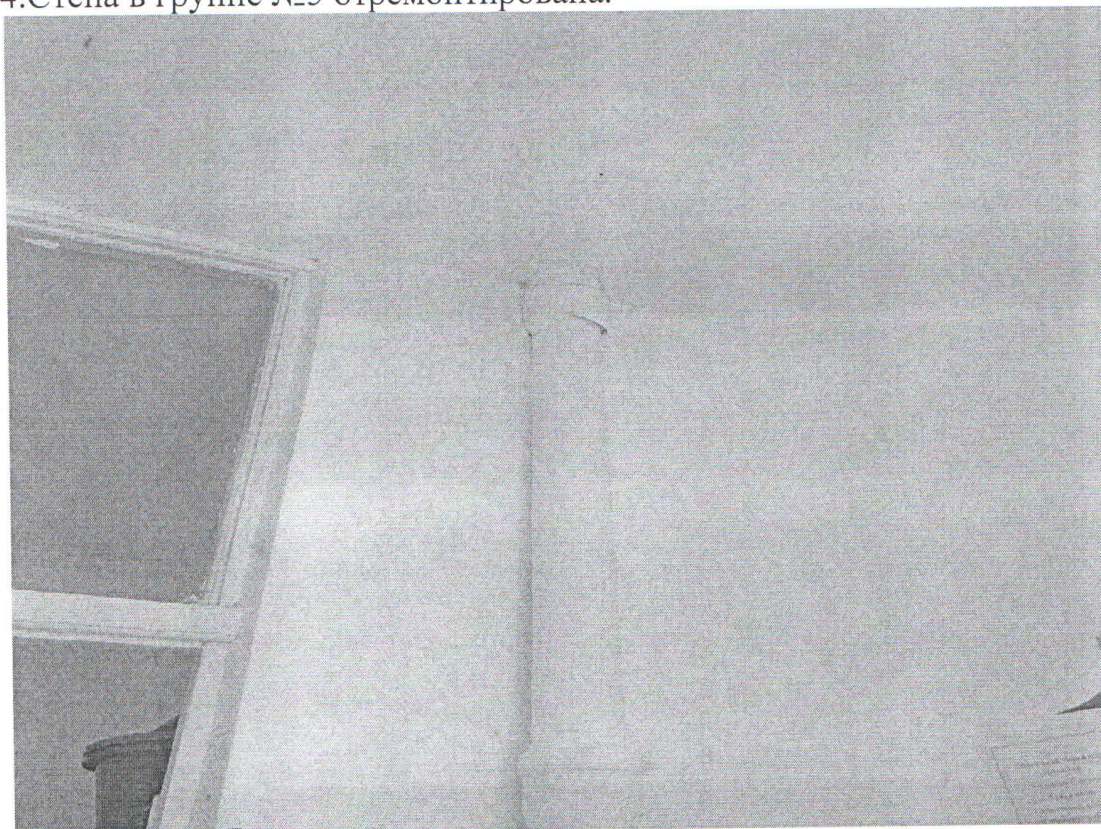

И.о.заведующего
226-229
07.08.2018



Н.Г.Разгон





Генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится 1 раз в месяц с применением мощных дезинфицирующих средств.